ASCENSION PIPE: MIN.500mm (NOT NECESSARY IF OPERATING UV SYSTEM IN COMBINATION WITH A PUMP) !

STEIGLEITUNG: MIN.500mm (KANN BEI BETRIEB DER UV-ANLAGE ZUSAMMEN MIT EINER PUMPE ENTFALLEN) !

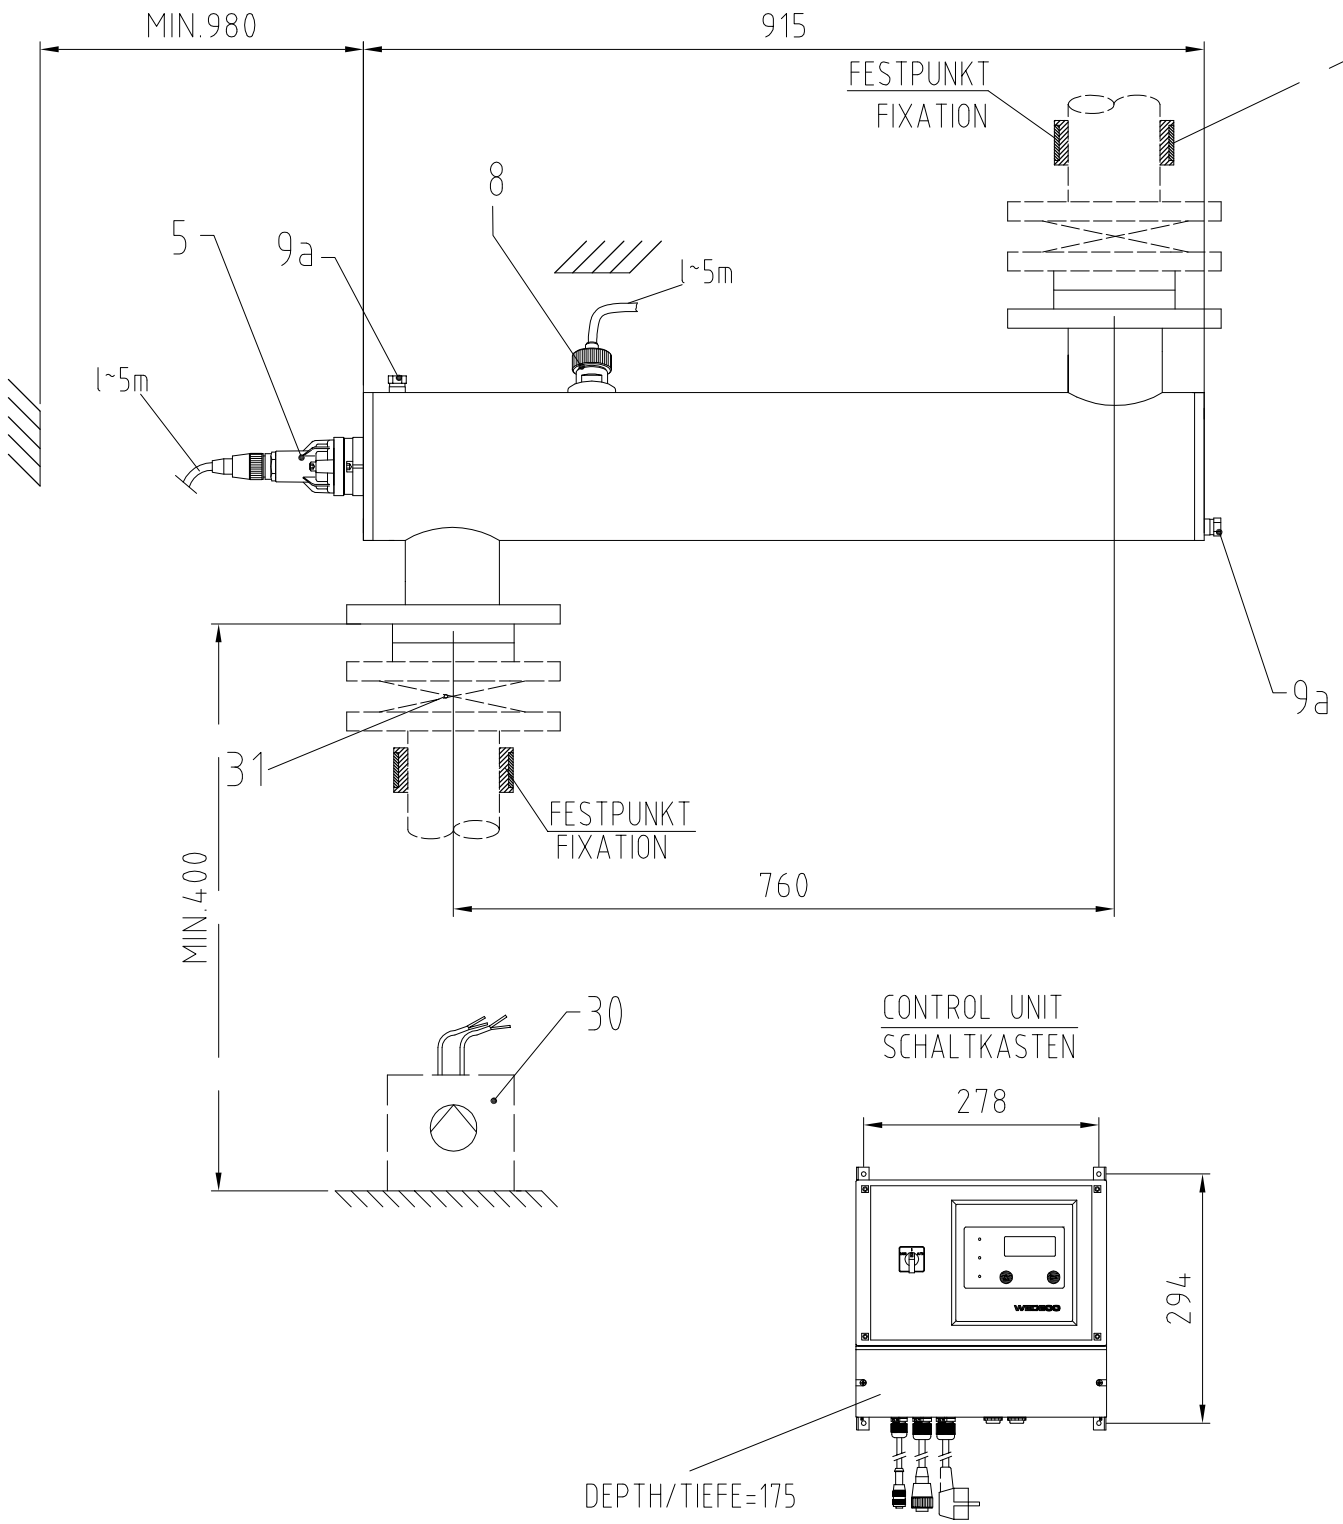

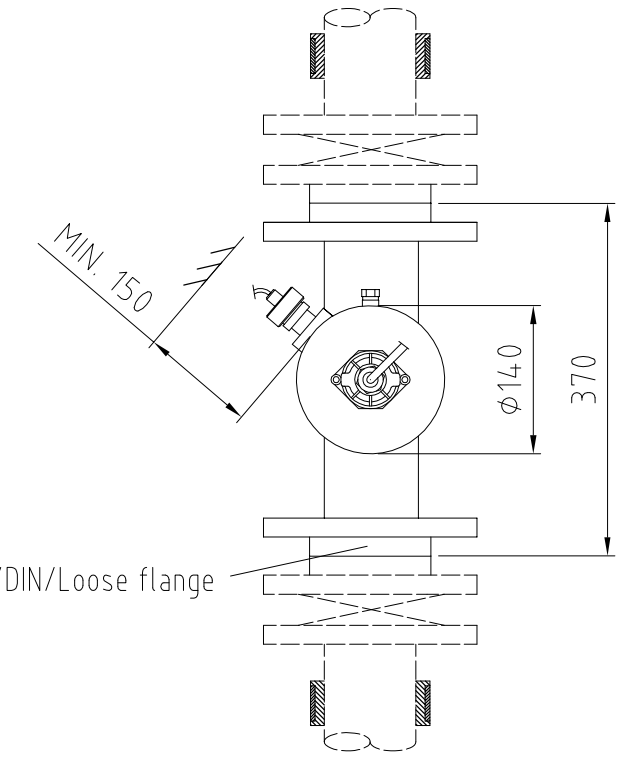

5 LAMP CONNECTOR / STRAHLERANSCHLUSS
8 UV-SENSOR
9a CLEANING PORT 1/2" / SPÜLANSCHLUSS 1/2"
30 CLEANING UNIT (ACCESSORIES) / SPÜLAGGREGAT (ZUBEHÖR)
31 SHUT-OFF VALVES (BY CUSTOMER) / ABSPERRARMATUREN (BAUSEITS)

NOT FOR CONSTRUCTION !

FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY !

MOUNTING:	SOLELY HORIZONTALLY
EINBAULAGE:	AUSSCHLIESSLICH HORIZONTAL

Xylem Water Solutions Herford GmbH
Boschstr. 4 - 14, 32051 Herford, Germany
Tel. +49 5221 930-0, Fax +49 5221 930-222
Info@xyleminc.com
www.xyleminc.com

WEDECO a xylem brand

Proprietary notice pursuant to DIN ISO 16016 to be observed!

Project: A 10 PE

Scale: 1:7

Title: GENERAL ARRANGEMENT DRAWING
UV REACTOR

Rev.	Description	Date	Name

	Date	Name
Drawn	26.01.2012	rluja
Chkd.		

EDV Nr. U-78381.dwg

Material : | Weight:

Article-ID: | Drawing-Nr.: U-78381-0 | sht | of

A3